

律敦治醫院 興建升降機及自動扶手電梯 工程進度報告

灣仔區議會大會
2017年7月4日

2

背景

- 回應灣仔區議會、地區人士、求診人士多年來對醫院灣仔道55號入口設施的訴求
- 醫院計劃設置無障礙設施，方便病人，尤其長者及輪椅使用者出入
- 於2014-15年獲小型工程的撥款
- 2016年2月社區建設及房屋事務委員會會議交代工程細節
- 諮詢病人組織和職員，升降機及自動扶手電梯工程於2016年底動工，預計於2018年第二季完成 (約18個月)
- 2017年3月，收到楊雪盈議員提出要求，重新檢視歷史結構包括拱門、石樓梯、石扶手及石柱等組件重置安排

升降機及自動扶手電梯設計

- 升降機
- 自動扶手電梯(向上)
- 樓梯

升降機	自動扶手電梯(向上)	樓梯
• 最高載客量約10人	• 闊約1米 • 長約17米 • 傾斜角度約30度	• 闊約2米 • 梯級高度0.16米

醫院出入口及使用率


	醫院出入口	使用率
1.	灣仔道55號	超過80%
2.	皇后大道東入口	約10%
3.	灣仔道1號	約10%

與社區交流

- 明白區議員、地區人士及市民對歷史結構的關注及意見
- 醫管局經探討和研究後，提出可行之歷史結構的重置方案
- 進行會面及實地視察，對地區人士提出的方案交流意見並分析可行性
- 平衡各方要求，包括完工時間、保育及便利市民等因素



位置圖

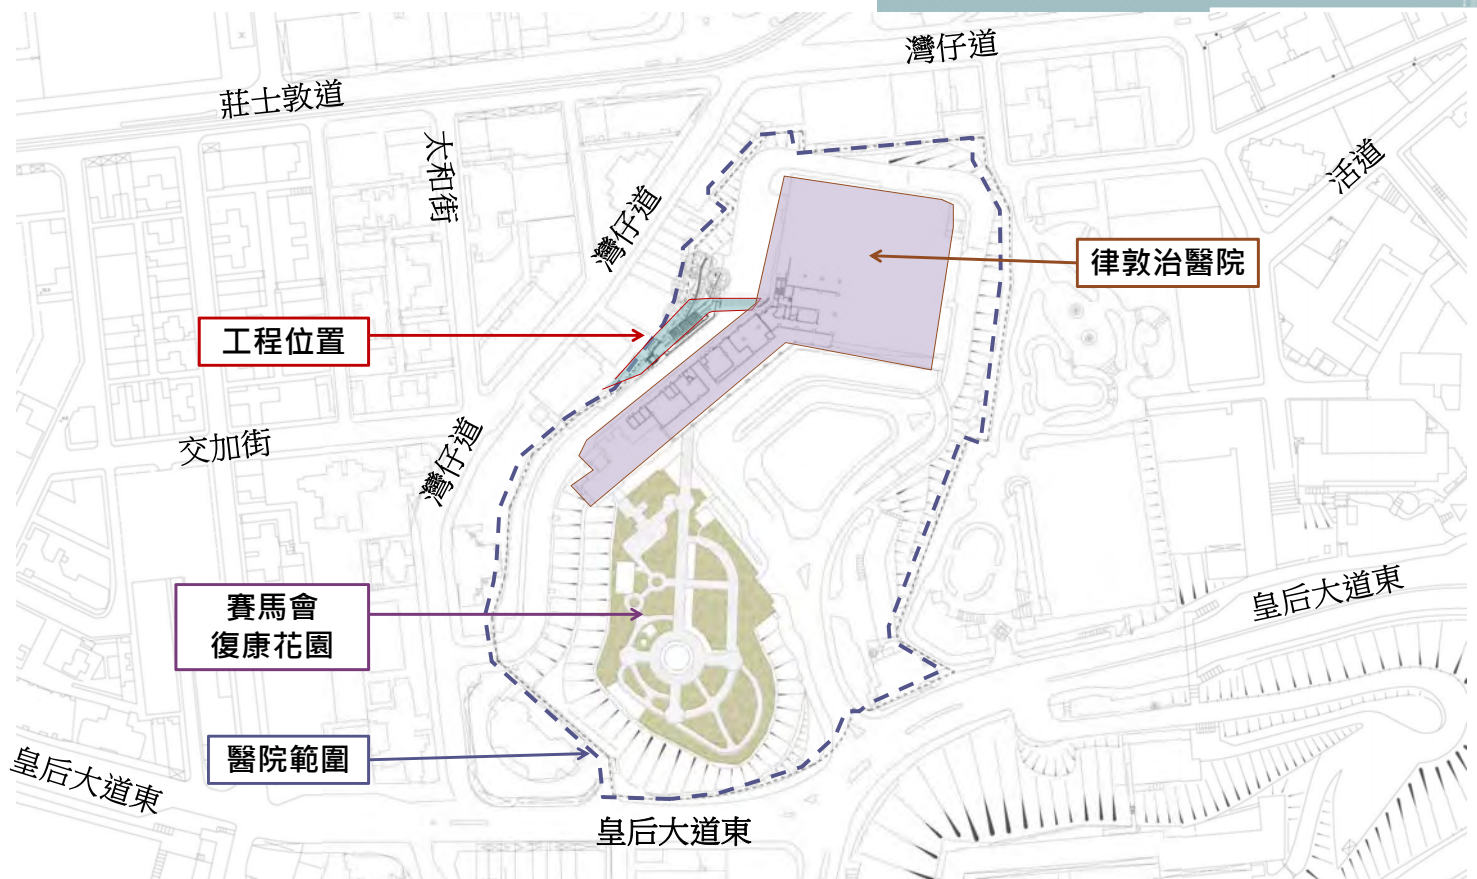



LEGEND

-
- ELEVATION**



歷史結構重置方法

方案一


- 歷史結構重置於賽馬會復康花園

方案二

- 歷史結構重置近新建樓梯範圍

考慮重點

- 儘速完成改建工程，方便區內市民(尤其長者及行動不便人士)進出醫院
- 符合居民期望，保育有歷史的建築物
- 讓市民可近距離接觸歷史結構，並停留駐足欣賞
- 對現時工程進度影響最少
- 新建築對將來發展及工程靈活性的影響最少

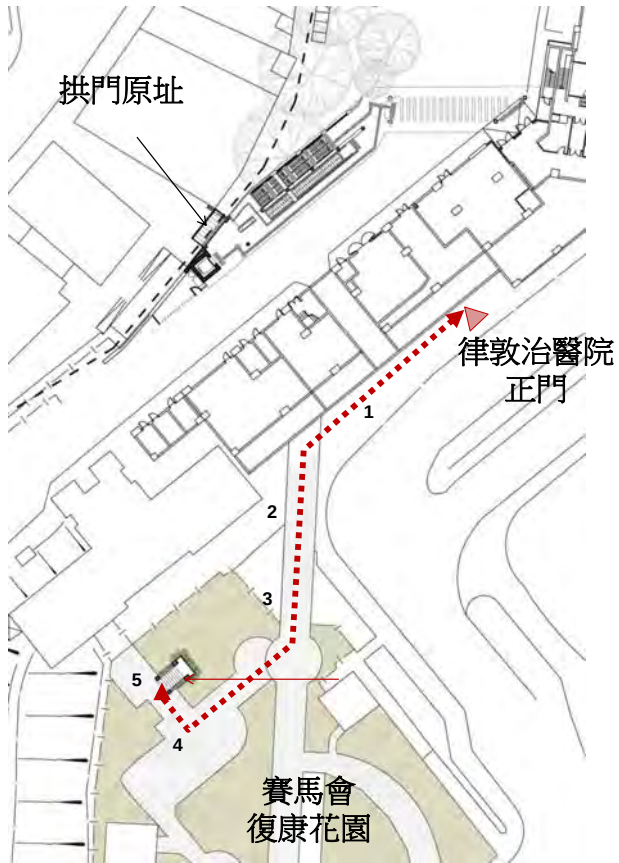

方案一 (電腦模擬圖)

完整重置於復康花園



方案二

方案二(a) – 融入設計



1. 歷史結構重新展現於新建電梯範圍, 包括
2. 拱門搬移近電梯出口
3. 扶手和兩支石柱安裝為花槽配件
4. 樓梯石級板重鋪地台



方案二(b) – 原貌重置


1. 歷史結構重組並重新展現於新建樓梯範圍

方案二(a) - 電腦模擬圖

融入設計

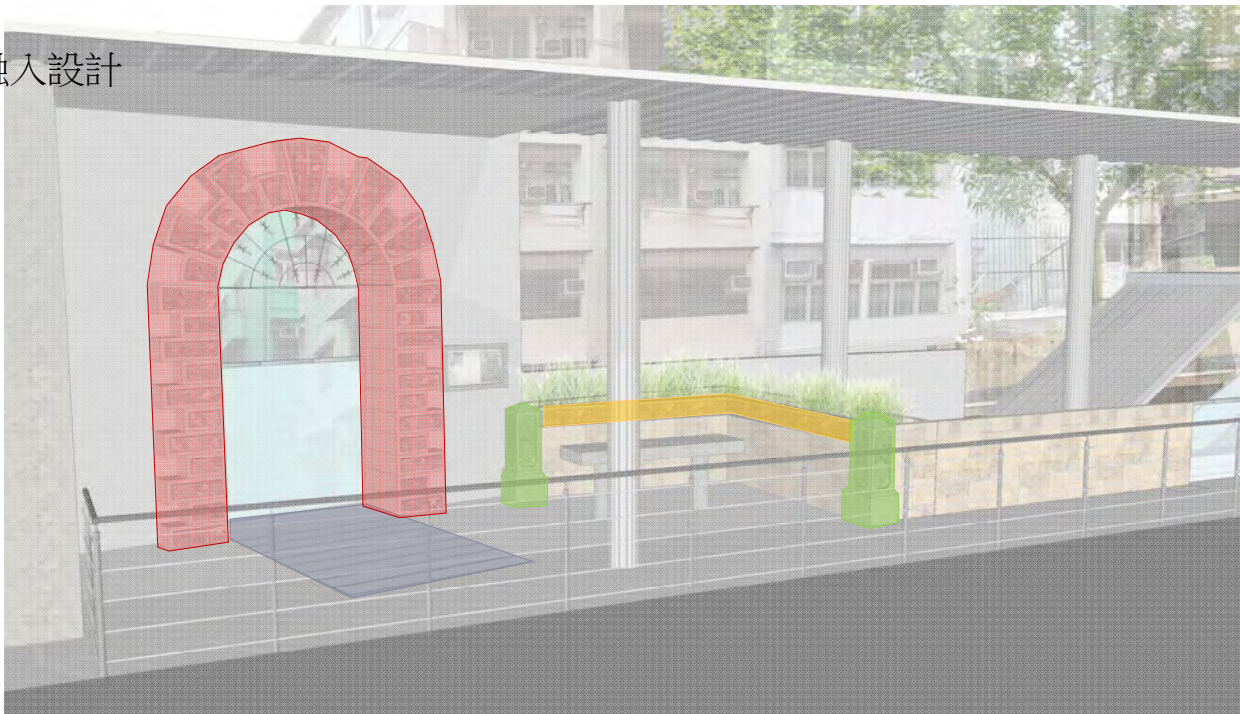

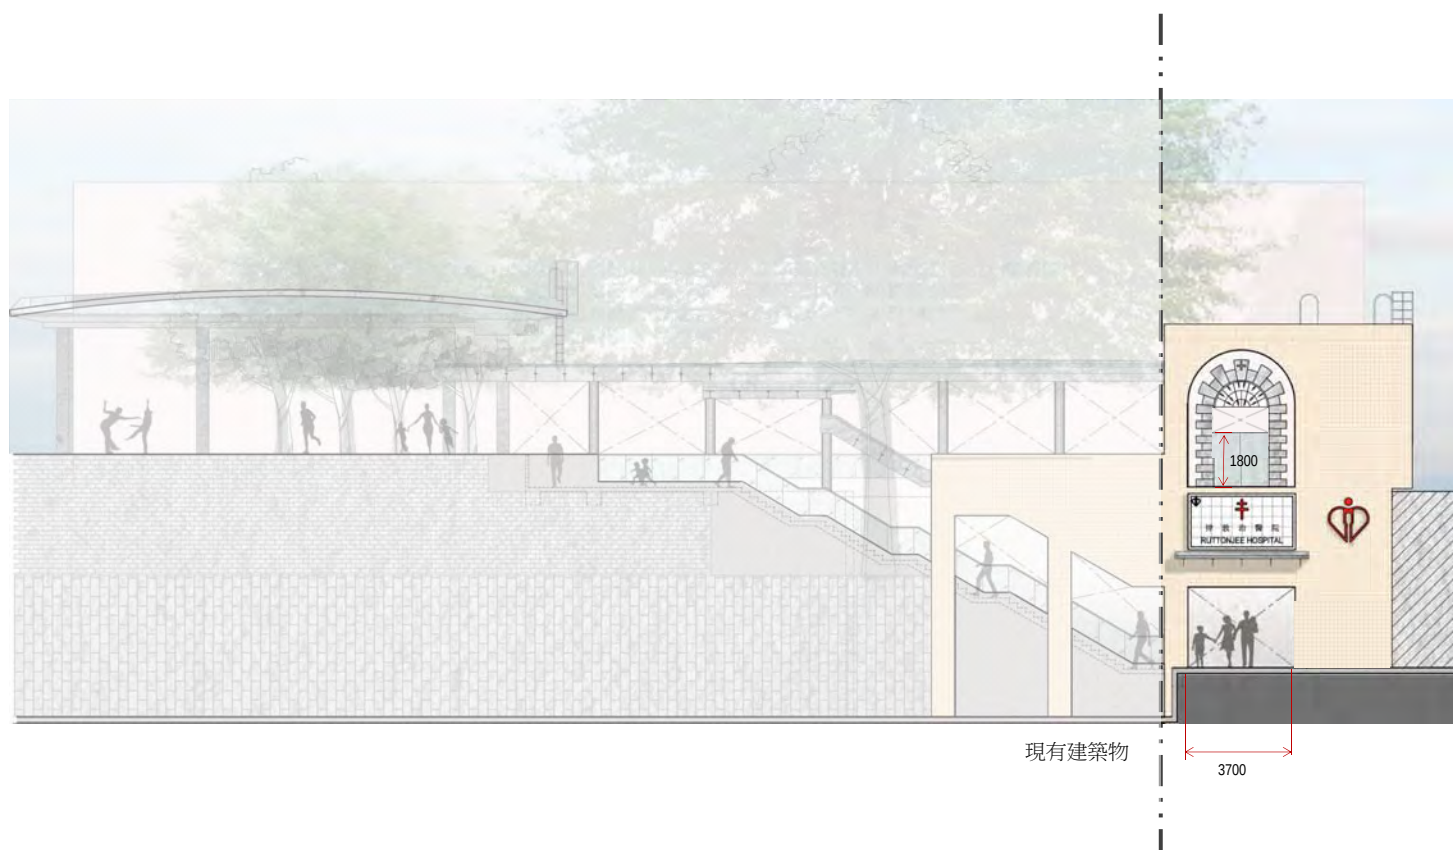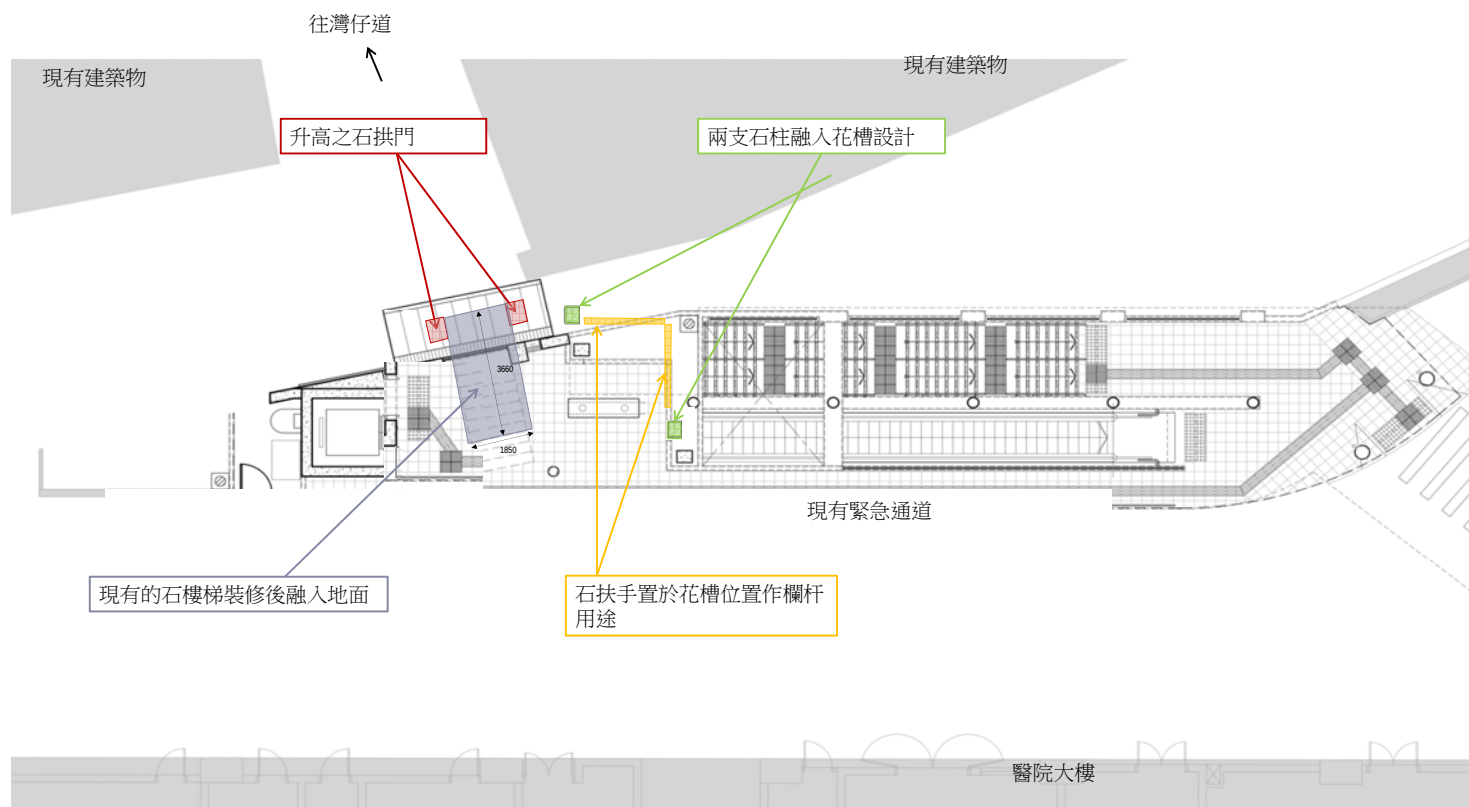



方案二



方案二(a) – 融入設計

1. 歷史結構重新展現於新建電梯範圍, 包括
2. 拱門搬移近電梯出口
3. 扶手和兩支石柱安裝為花槽配件
4. 樓梯石級板重鋪地台


方案二(b) – 原貌重置


1. 歷史結構重組並重新展現於新建樓梯範圍

原貌重置

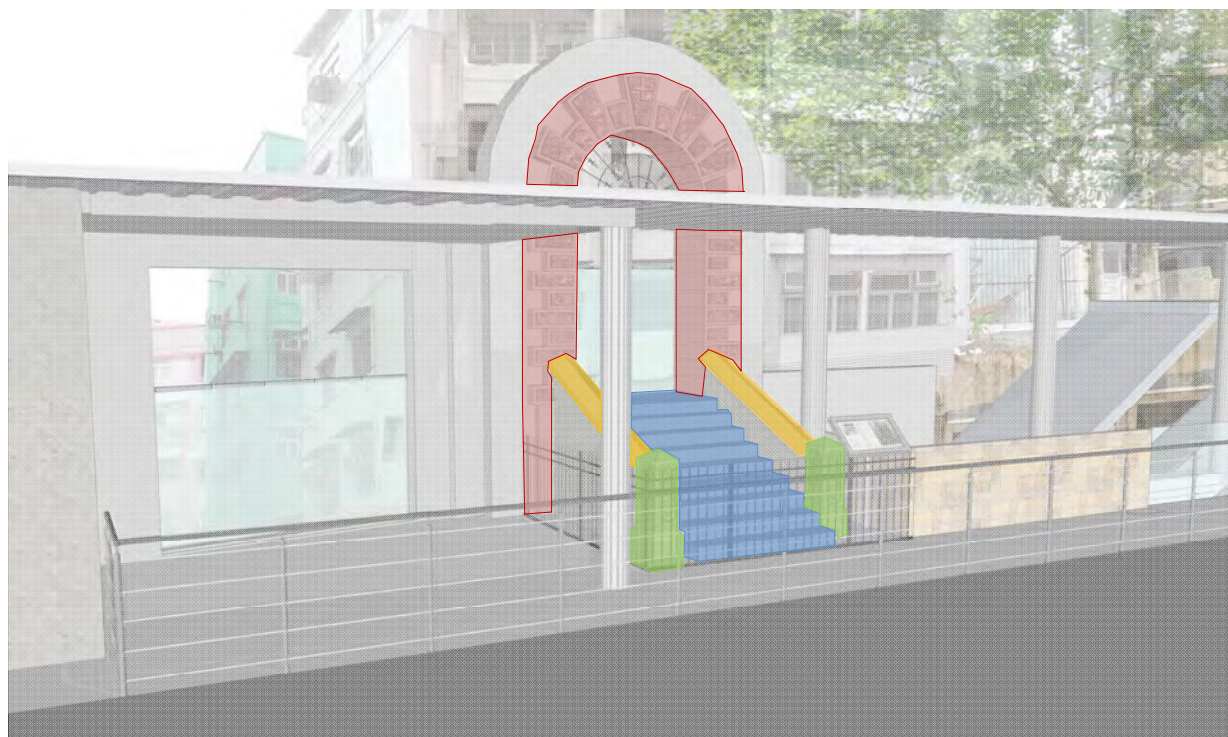

方案二(b) - 平面圖

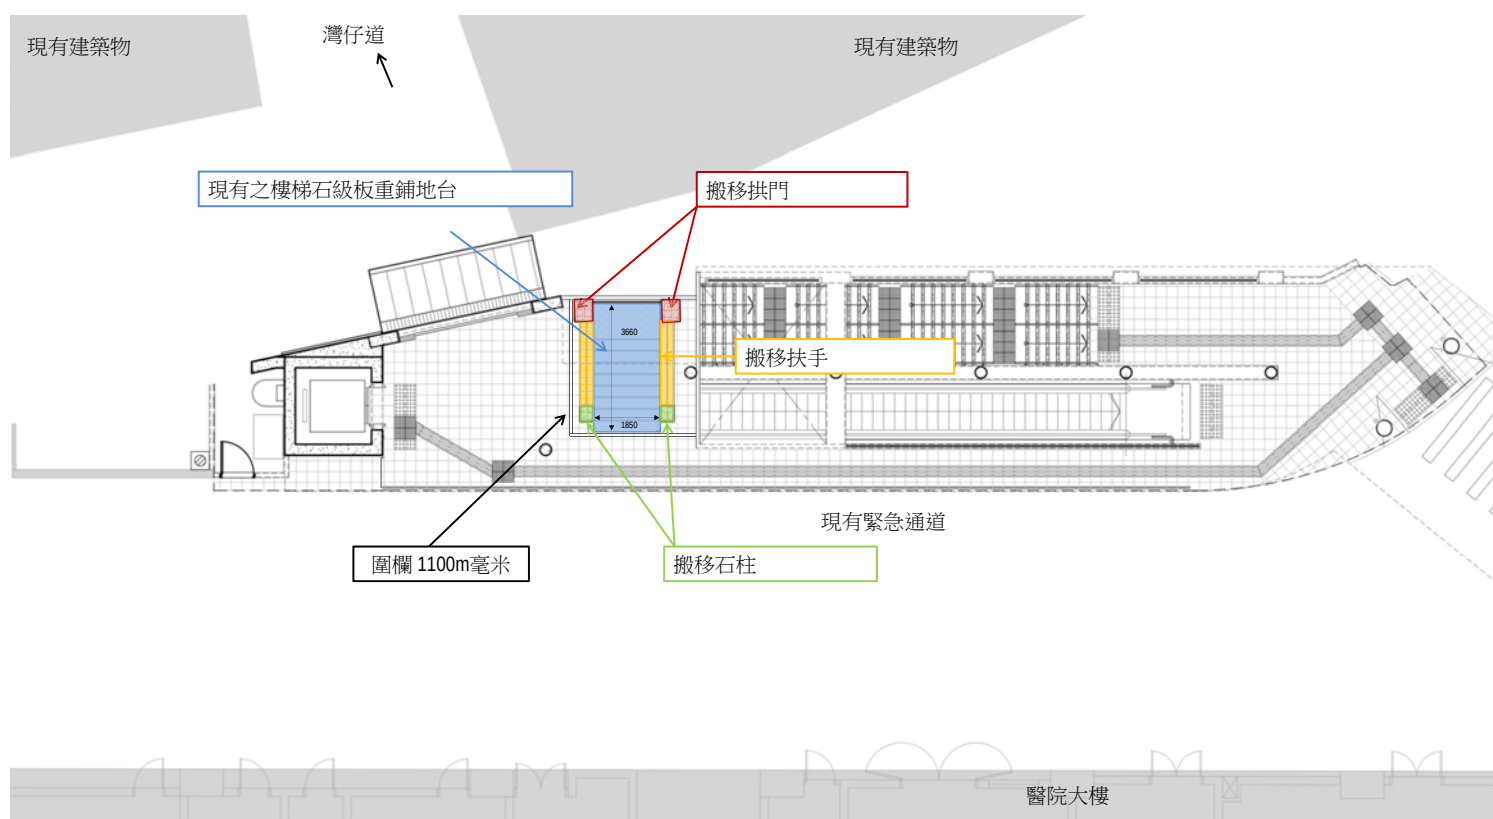

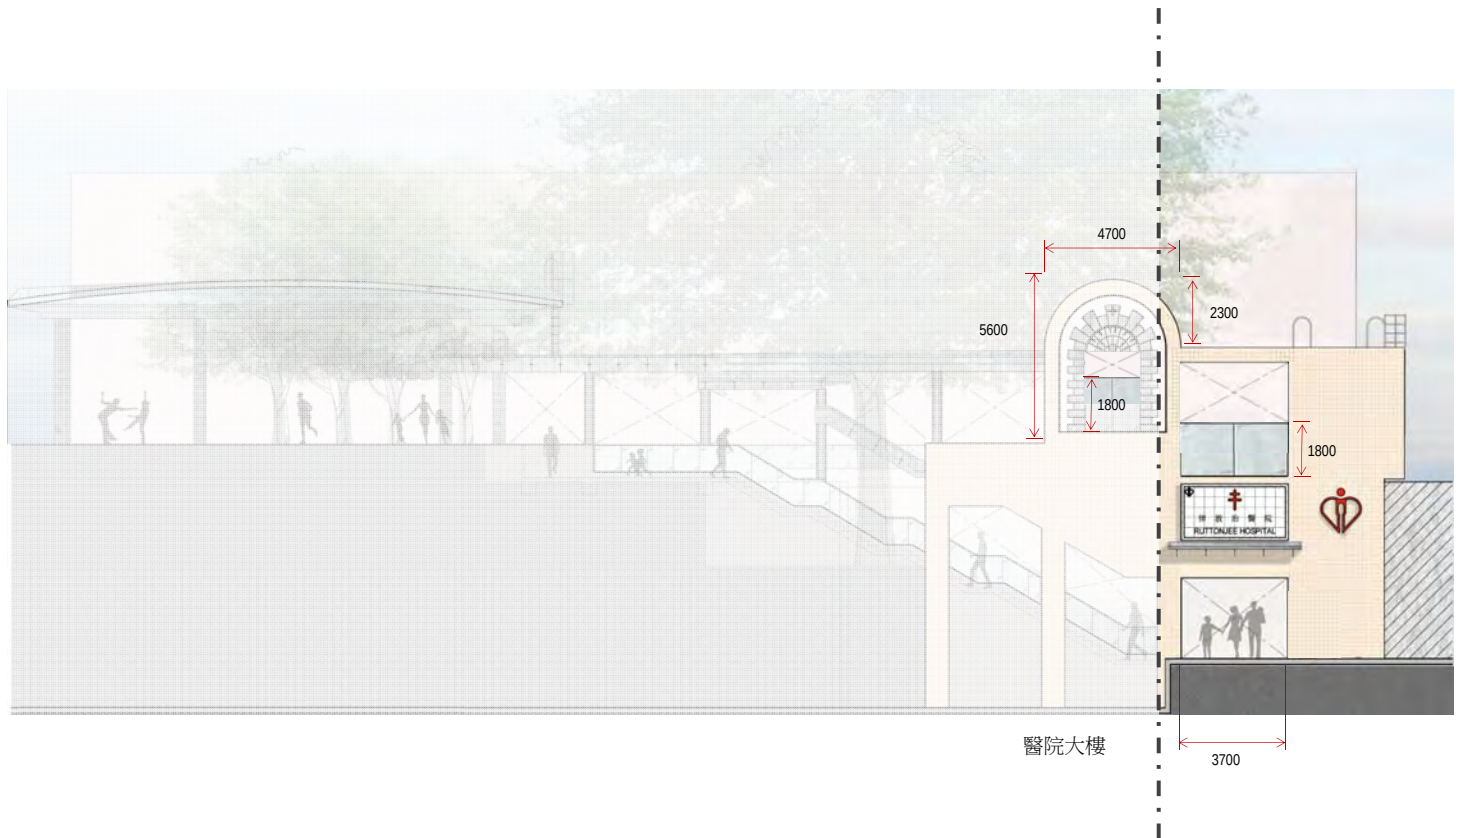

未能從灣仔道欣賞遷移之結構



總結

- 各方案均對工程整體開支有影響
- 方案一 (即完整重置於復康花園) 對工程進度影響最少，儘早為市民提供利便的無障礙設施
- 方案二還需待屋宇署檢測結構以及審批，所需時間可能超過半年

問與答

多謝