

2014 年 7 月 15 日西貢區議會地區設施管理委員會  
會議上提出的提問

「健明邨流動圖書館服務站供電情況」

部門回應

現時供應流動圖書車電源的電箱由機電工程署設置，其裝置包括 4 組單相 16 安培的工業用防水插蘇，分別為圖書車內 3 組每組約 2 匹的分體冷氣及其他電力裝置包括電燈、借還圖書館資料用的電腦系統、可供讀者上網用的電腦、無線上網接收器和輪椅車升降台等提供電源。此外，電箱內亦配備漏電保護器件、獨立保護器件和過載保護器件，以符合有關電器法例的安全標準。根據房屋署提供的資料，健明邨只有明星樓大垃圾房內設有一個 15 安培的非工業用插蘇可供使用，該邨其他地方的電源裝置只供應 13 安培的電流，因此，機電工程署並不建議流動圖書車使用該些電源裝置。(請參閱附件相關相片。)

由於健明邨健晴樓外牆粉飾工程關係，康文署轄下的流動圖書館原定於 2014 年 6 月 24 日、7 月 8 日及 7 月 22 日在該服務站的服務暫停。在服務暫停期間，讀者可前往鄰近的尚德邨使用流動圖書館服務，其到訪日期為 7 月 3 日、7 月 17 日及 7 月 31 日。署方已要求健明邨的管理公司催促承辦商盡快完成工程，以期流動圖書館可按原定 8 月 5 日或更早日期到訪健明邨，為居民繼續提供服務。


附件

設於健明邨健晴樓流動圖書車停泊供電電箱位置





供電制箱

箱內標準設備配置

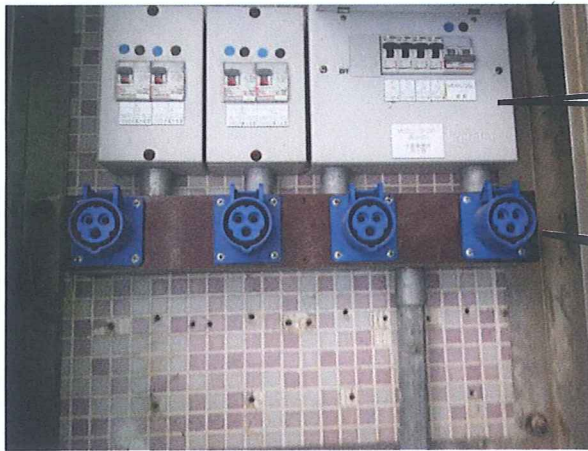

獨立保護器件


單相 16A 工業用防水插蘇

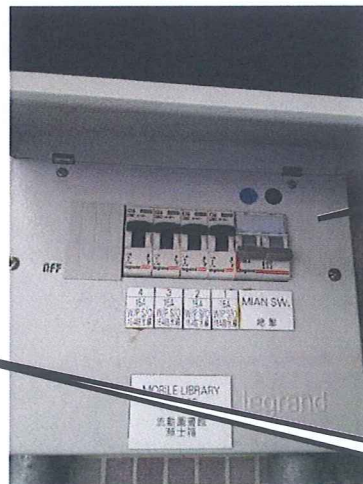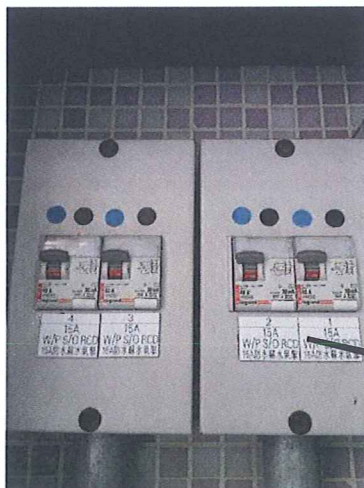

過載保護器件

漏電保護器件

健明邨明星樓供電位置 (不建議)

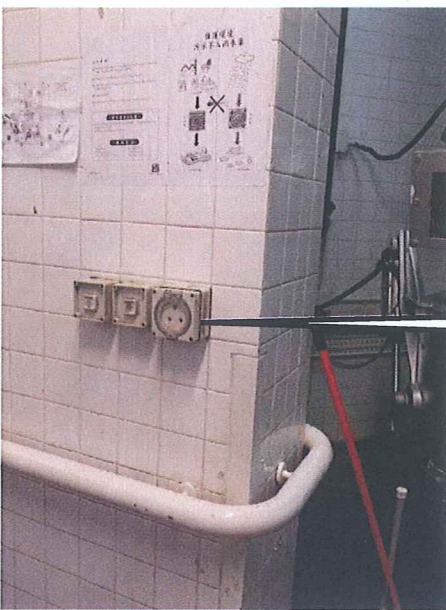

單相 15A 非工業防水插蘇